



Kongeåen ved Skodborghus

# Tømningsregulativ for samle- og bundfældningstanke

*- med virkning fra 1. januar 2023*

---

## Indhold

1. Lovgrundlag, formål og omfang .....	2
2. Vejen Forsynings organisering .....	2
3. Definition og anvendelse .....	2
4. Funktionskrav til bundfældningstanken .....	3
4.1 Eksisterende tanke .....	3
4.2 Nye tanke .....	3
5. Grundejerens pligt og ansvar .....	3
6. Tømningsordning .....	4
6.1 Tilslutningspligt .....	4
6.2 Tømningsordningens omfang .....	4
6.3 Adgangsforhold .....	4
6.4 Krav til dæksler .....	5
6.5 Tømning .....	5
7. Til- og afmelding, dispensation .....	6
8. Takster, opkrævning og betaling .....	6
8.1 Tømningsbidrag .....	6
8.2 Opkrævning af bidrag .....	7
9. Udpantning og renter .....	7
10. Tilbagekaldelse af tilladelse .....	7
11. Tilsyn .....	7
12. Klage .....	8
13. Ikrafttræden .....	8

## 1. Lovgrundlag, formål og omfang

Vejen Kommune har i henhold til §§ 45, 50 og 51 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021, om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 m.v. (spildevandsbekendtgørelsen) udarbejdet tømningregulativ for samle- og bundfældningstanke.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af spildevandsbekendtgørelsen, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022, om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) samt lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021, om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (betalingsloven).

Formålet med regulativet er at fastsætte regler for tømning af samle- og bundfældningstanke i Vejen Kommune. Tanke skal som minimum tømmes årligt. Gennem ordningen sikres endvidere at slammet håndteres miljømæssigt korrekt.

Regulativet er gældende for samtlige ejendomme i Vejen kommune, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, men som har etableret samle- og/eller bundfældningstank.

## 2. Vejen Forsynings organisering

Vejen Forsyning A/S er ejet af Vejen Kommune.

Den daglige drift af tømningensordningen varetages af Vejen Forsyning A/S, mens Vejen Kommune har myndighedsansvaret.

## 3. Definition og anvendelse

Ved en bundfældningstank forstås en tank eller en brønd, hvori der sker en mekanisk rensning af det tilførte spildevand. Tankene ligger som regel nedgravet på ejendommen. Andre betegnelser for bundfældningstank kan for eksempel være: septiktank, hustank, trixtank eller trekammertank.

Bundfældningstanken anvendes til forrensning af spildevand (fjerner bundfældelige stoffer og flydestoffer) inden det ledes videre til spildevandsanlæg eller recipient. Recipient kan være dræn, vandløb eller sø.

En bundfældningstank, der er en integreret del af et minirensanlæg, er omfattet af dette regulativ.

Hvis der er mere end en bundfældningstank på en ejendom, er samtlige tanke omfattet af tømningensordningen, og der betales pr. tømning pr. bundfældningstank.

## 4. Funktionskrav til bundfældningstanken

### 4.1 Eksisterende tanke

Eksisterende tanke, udført efter tidligere bestemmelser, der opfylder gældende miljøkrav og hvor tankens funktion er tilfredsstillende, vil fortsat kunne anvendes, dog jf. punkt 10.

### 4.2 Nye tanke

Jf. § 30 i spildevandsbekendtgørelsen skal nye tanke, herunder bundfældningstanke:

- kunne tilbageholde bundfældeligt stof og flydestof
- være udført således, at tømning af alle kamre kan foregå fra terræn
- være CE-mærket
- være udført i overensstemmelse med alle kravene i DS/EN 12566-1

Funktionskravene gælder ikke for bundfældningstanke, der er en integreret del af et minirenselanlæg.

## 5. Grundejerens pligt og ansvar

Enhver ejer af en ejendom med samle- og/eller bundfældningstank har pligt til, at lade tanken kontrollere og tømme jf. dette regulativ. Ejer er ligeledes forpligtet til at påse, at det kun er husspildevand (spildevand fra toilet, gulv afløb, køkken, bad og vaskemaskine) der ledes til samle- og/eller bundfældningstank, ikke regnvand eller overfladevand.

Enhver ejer af en ejendom med samle- og/eller bundfældningstanke har pligt til, at oplyse Vejen Forsyning A/S, hvis tømningsemprener skal tage særlige hensyn i forbindelse med tømningen.

Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte ejer for - i henhold til gældende love og bestemmelser, at sikre at samle- og/eller bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt, og er i funktionsdygtig stand – uden fejl og mangler.

Vedligeholdelse og reparation af tanken påhviler alene tankejer.

## 6. Tømningsordning

### 6.1 Tilslutningspligt

Samtlige ejendomme med samle- og/eller bundfældningstanke beliggende i Vejen Kommune er forpligtet til, at deltage i tømningsordningen og betale tømningsbidrag hertil efter reglerne i dette regulativ.

### 6.2 Tømningsordningens omfang

Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra samle- og bundfældningstanke samt bortskaffelse af slam i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.


### 6.3 Adgangsforhold

Vejen Kommune og Vejen Forsyning A/S eller disses repræsentanter har til enhver tid (mod fremvisning af legitimation) ret til adgang til ejendommen under ordningen for at tilse og tømme tankene.

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til samle- og/eller bundfældningstanken. Ved tvivlstilfælde afgør kommunen, hvilke forbedringer ejeren skal foretage i forhold til adgangsforholdene. Tømningen på ejendommen skal som hovedregel kunne foregå med en treakslet lastbil under overholdelse af arbejdsmiljølovgivningens krav.

Ejeren skal anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af maksimalt 50 m fra tanken.

Beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4 m over vejbanens arealer – se nedenstående figur:

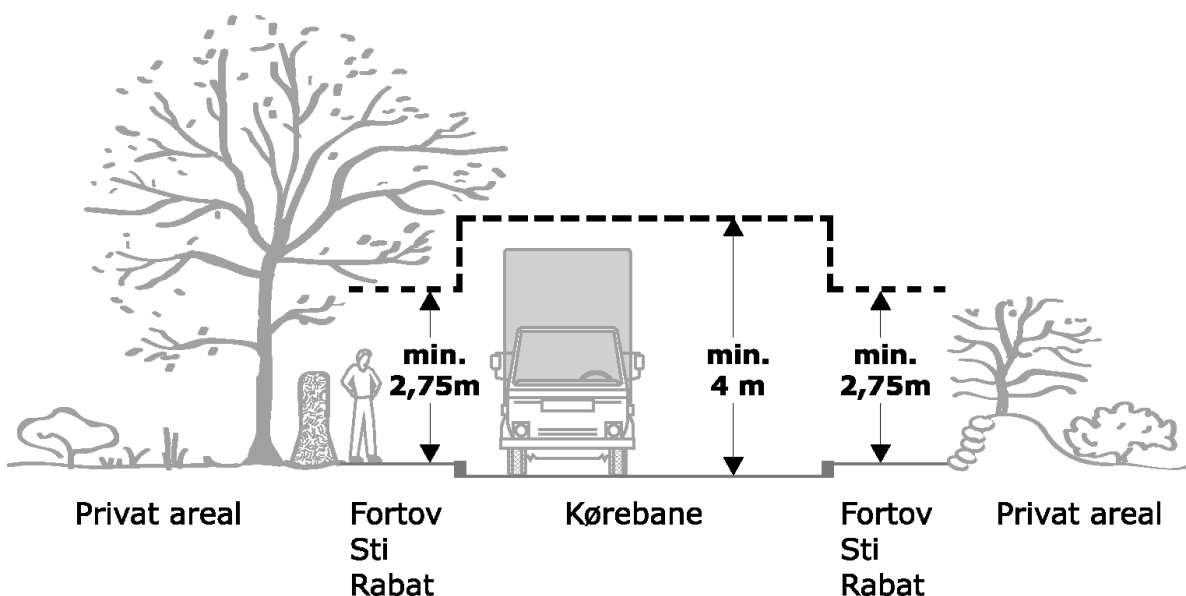

Hegn og porte skal være åbne, løse hunde skal holdes væk.

Kommunen forbeholder sig ret til at kræve, at der bliver etableret vendeplads nær tanken, hvis det skønnes nødvendigt.

I forbindelse med tømning må grundejer tolerere almindelig forsigtig fremføring af slamsugerslange, og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v.

#### *6.4 Krav til dæksler*

Ejendommens ejer er forpligtet til at sørge for, at dæksler på bundfældningstanke eller samletanke er synlige, beliggende i terrænhøjde og forsynet med tætte aftagelige jern-, beton- eller gummidæksler på maksimalt 30 kg (nye tanke).

Dækslet skal være frilagt (fri for sten – også omkring dækslet, pyntegenstande m.v.). Er der noget, der spærrer for tømningen og ejeren ikke umiddelbart (10 minutter) fjerner forhindringen, vil der blive opkrævet for en forgæves kørsel.

Dæksler, som vejer mere end 30 kg, bør udskiftes af hensyn til arbejdsmiljøforhold for tømningsejendomme.

Ønskes et tungere dæksel bibeholdt på ejendommen, skal dækslet være løftet af og tanken klargjort til tømning når tømningsejendomme ankommer. Hvis et tungt dæksel ikke er løftet af når tømningsejendomme ankommer til ejendommen, har tømningsejendomme ret til at forlade ejendommen og ejendommen vil blive opkrævet for forgæves kørsel.

#### *6.5 Tømning*

Samle- og bundfældningstanke, der er omfattet af ordningen, skal tømmes af den valgte tømningsejendomme. Vejen Forsyning A/S vælger tømningsejendommen.

Tømningsejendommen er minimum en gang om året. For huse, der ikke er helårsbeboelse, er der mulighed for en anden tømningsejendommen efter aftale med Vejen Forsyning A/S.

Er det ikke tilstrækkeligt med tømning af tanken en gang om året, er det ejerens ansvar at bestille en ekstra tømning. Ekstra tømninger skal bestilles direkte ved tømningsejendommen.

Tømningen foregår på hverdage mellem 7.00 – 18.00.

Tankejer varsles minimum 7 dage før tømningen, som udgangspunkt ved sms eller mail.

Bundfældningstanken tømmes for bund- og flydeslam. Efter tømning efterfylder tømningsejendommen tanken med returvand.

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Fejl og mangler indberettes elektronisk til Vejen Forsyning A/S.

Entreprenøren afleverer tømningsrapport til ejer efter endt tømning.

Konstateres der forurening i form af olie, opløsningsmidler eller andre skadelige stoffer vil tanken ikke blive tømt, og der opkræves for en forgæves tømning.

## 7. Til- og afmelding, dispensation

Når der meddeles tilladelse til etablering af samle- og/eller bundfældningstanke sørger Vejen Kommune for, at disse tanke inddrages i tømningsordningen. Det er dog ejerens ansvar, at samle- og/eller bundfældningstanken er tilmeldt tømningsordningen.

Afmelding fra tømningsordningen kan kun finde sted, hvis samle- og/eller bundfældningstanken nedlægges, ved tilslutning til offentlig kloak, eller hvis der opnås tilladelse til anden løsning af spildevandsforholdene. Det er ejerens ansvar, at samle- og/eller bundfældningstanken afmeldes tømningsordningen ved nedlæggelse.

Der gives som udgangspunkt ikke dispensation fra dette regulativ. Vejen Kommune kan dog meddele dispensation for benyttelse af tømningsordningen i det særlige tilfælde, at ejendommen har stået ubeboet i minimum 12 måneder og ingen personer er tilmeldt adressen. Dispensationen skal søges årligt ved Vejen Kommune.

## 8. Takster, opkrævning og betaling

### 8.1 Tømningbidrag

For deltagelse i tømningsordning for samle- og/eller bundfældningstanke betales et årligt bidrag for hver tank. Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet tømningbidraget dækker udgifter til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling samt administration af ordningen.

I takstbladet fastsættes bidrag for følgende aktiviteter:

- Tømning af tank indenfor planlagt tur.
- Tømning af tank udenfor tur/ekstra tømning.
- Forgæves kørsel.
- Tillæg for ekstra opsuget materiel over 3 m<sup>3</sup> (pr. m<sup>3</sup>).
- Tømning med lille bil.
- Tillæg for afstand med slange over 50 m.
- Tømning af køkkenbrønd.

Tømningbidrag / takst fastsættes af Vejen Forsyning A/S og godkendes af Byrådet.

## 8.2 Opkrævning af bidrag

Bidraget for den obligatoriske tømning samt øvrige bidrag jf. takstbladet, opkræves i to halvårlige rater af Vejen Forsyning A/S.

## 9. Udpantning og renter

Bidrag omfattet af dette regulativ kan i henhold til § 10 i lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022, om inddrivelse af gæld til det offentlige, inddrives ved lønindeholdelse, ligesom lovens § 11 tillægger krav med hjemmel i tømningsregulativet udpantningsret (ret til inddrivelse ved fogedretten uden dom).

Tømningensbidrag m.v. som ikke betales inden bidraget forfalder til betaling, tilrettelægges renter efter § 5 i lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014, om renter og andre forhold ved forsinket betaling.

## 10. Tilbagekaldelse af tilladelse

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelser til spildevandsanlæg til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning:

- når der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- ved gennemførelse af ændret spildevandsplanlægning i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan
- såfremt hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler for det.

## 11. Tilsyn

Tankens tilstand og funktion observeres i forbindelse med tømning, og defekter og lignende registreres af Vejen Forsyning A/S eller dennes repræsentant.

Hvis det konstateres at en tank ikke fungerer tilfredsstillende eller medfører miljømæssige ulemper, videregives dette til Vejen Kommune, der som myndighed indskærper de nødvendige ændringer af spildevandsforholdene jf. § 20 og 30 i miljøbeskyttelsesloven.



## 12. Klage

Jf. § 61 i bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer kan afgørelse, der er truffet i medfør af dette regulativ ikke påklages til anden administrativ myndighed.

## 13. Ikrafttræden

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2023 og erstatter tidligere gældende regulativ af 1. januar 2012.

Godkendt af Vejen Byråd den xx. xx. 2022